REPUBLIQUE FRANÇAISE
****
DEPARTEMENT - REGION DE LA GUADELOUPE
****
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du	**: 30 septembre 2026**
Première convocation	**: 18 septembre 2026**
Seconde convocation	**: 25 septembre 2026**
Membres en exercice	**: 28**

DELIBERATION N°CS2026-09-88/8 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif pour le territoire en gestion directe par le SMGEAG – Exercice 2025

L'an deux-mille vingt-six, le trente septembre à quatorze heures trente, le Comité syndical du Syndicat mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe, légalement convoqué s'est réuni sous la présidence de Monsieur Henri YACOU, Président du SMGEAG.

MEMBRES DU COMITE SYNDICAL				PRESENTS	ABSENTS	REPRESENTE PAR
	CIVILITE	**PRENOM**	**NOM**			
1	**M.**	**Henri**	**YACOU (Président)**	X		
2	M.	Jean	BARDAIL		X	
3	Mme	Myriam	BROSIUS	X		
4	M.	Gabriel	FOY		X	
5	M.	Jean-Louis	FRANCISQUE		X	
6	M.	Guy	LOSBAR		X	
7	M.	Didier	MERIDAN	X		
8	M.	Thierry	ABELLI		X	Monsieur J. OTTO
9	Mme	Isabelle	AMIREILLE-JOMIE		X	
10	M.	Adrien	BARON		X	
11	M.	Ary	CHALUS		X	
12	M.	Alain	CUIRASSIER		X	
13	M.	Jean-Philippe	COURTOIS		X	
14	M.	Philippe	DEZAC		X	
15	Mme	Karine	DESSOUT		X	
16	M.	Jean-Luc	EDOM		X	
17	M.	Camille	ELISABETH	X		
18	Mme	Mariane	GRANDISSON		X	
19	Mme	Eliane	GUIOUGOU		X	
20	Mme	Sylvie	GUSTAVE-DIT-DUFLO		X	
21	M.	Yvan	MARTIAL	X		
22	M.	David	MONTOUT		X	
23	M.	Blaise	MORNAL		X	
24	M.	Daniel	MOUSTACHE	X		
25	M.	Pierre	PORLON	X		
26	M.	Hugues dit Philippe	RAMDINI		X	
27	Mme	Marie-Hélène	SALOMON	X		
28	M.	Jules	OTTO	X		
M. Jean-Claude MALO, Président de la Commission de surveillance				X		

Conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, si, après une première convocation régulièrement faite le quorum n'est pas atteint, le Comité syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Madame Marie-Hélène SALOMON est désignée secrétaire de séance, conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

LE COMITE SYNDICAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 aout 2021 portant fixation des statuts du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe ;

VU la délibération n°CS2026-06-20/3 du 09 juin 2026 portant élection du président du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe ;

VU le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif pour le territoire en gestion directe par le SMGEAG pour l'exercice 2025 ;

VU l'avis de la commission de surveillance réunie en plénière le 23 septembre 2026.

Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 2224-5 du CGCT relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

Considérant que ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération.

Considérant la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif pour le territoire en gestion directe par le SMGEAG – Exercice 2025 à l'assemblée délibérante.

Le Comité Syndical,
Ouï le rapport de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés DECIDE :

VOTE : NOMBRE DE VOIX : 10		
POUR	**CONTRE**	**ABSTENTION**
(10)	**(0)**	**(0)**

ARTICLE 1 : D'ADOPTER le Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif pour le territoire en gestion directe par le SMGEAG – Exercice 2025 ;

ARTICLE 2 : DE DECIDER de transmettre aux services préfectoraux la délibération afférente ;

ARTICLE 3 : DE DECIDER de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr ;

ARTICLE 4 : DE DECIDER de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA ;

ARTICLE 5 : DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Président ou son représentant pour l'exécution de la présente délibération.

Le Président et le Directeur Général du SMGEAG seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré à Gosier, les jours, mois et an ci-dessus.

La secrétaire de séance **Le Président**



Marie-Hélène SALOMON **Henri YACOU**

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, la présente délibération à supposer qu'elle fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Guadeloupe. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

AR-Sous-Préfecture de Point à Pitre
971-903001121-20261104-13-DE
Acte certifié éxécutoire
Réception par le Sous-Préfet : 04-11-2026
Publication le : 04-11-2026

Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)

Assainissement collectif : territoire en gestion directe

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

Exercice 2025

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice présenté conformément à l'article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l'Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1. Caractérisation technique du service 3
   1.1. Présentation du territoire desservi 3
   1.2. Mode de gestion du service 3
   1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 4
   1.4. Nombre d'abonnés 4
   1.5. Volumes facturés 5
   1.6. Détail des imports et exports d'effluents 6
   1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 6
   1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 6
   1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 7
   1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) 22
      1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d'épuration 22
      1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d'épuration 22
2. Tarification de l'assainissement et recettes du service 23
   2.1. Modalités de tarification 23
   2.2. Facture d'assainissement type (D204.0) 23
   2.3. Recettes 26
3. Indicateurs de performance 27
   3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) 27
   3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) 27
   3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 29
   3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3) 29
   3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 29
   3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation (P206.3) 29
   3.7. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 30
   3.8. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 30
   3.9. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 30
   3.10. Conformité des performances des équipements d'épuration (P254.3) 31
   3.11. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) 33
   3.12. Durée d'extinction de la dette de la collectivité (P256.2) 33
   3.13. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente (P257.0) 34
   3.14. Taux de réclamations (P258.1) 34
4. Financement des investissements 35
   4.1. Montants financiers 35
   4.2. Etat de la dette du service 35
   4.3. Amortissements 35
   4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux 36
   4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 36
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 38
   5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 38
   5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 38
6. Tableau récapitulatif des indicateurs 39

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi



Le service est géré au niveau ☐ **communal**
☑ **intercommunal**

- Nom de la collectivité : Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
- Nom de l'entité de gestion: assainissement collectif : assainissement-régie
- Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Syndicat Mixte
- Compétences liées au service :

		Oui	Non
	Collecte	☑	☐
	Transport	☑	☐
	Dépollution	☑	☐
	Contrôle de raccordement	☑	☐
	Elimination des boues produites	☑	☐
Et à la demande des propriétaires :	Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	☐	☑
	Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses	☐	☑

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Gourbeyre, Goyave, La Désirade, Le Gosier, Le Moule, Les Abymes, Morne-à-l'Eau, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-François, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières, Vieux-Fort
- Existence d'une CCSPL ☐ Oui ☑ Non

Conformément au paragraphe III. de l'article 14 des statuts du SMGEAG, la commission de surveillance mentionnée à l'article 2 de la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 examine chaque année les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement.

- Existence d'un zonage ☐ Oui, date d'approbation : ☑ Non (En cours de validation)
- Existence d'un règlement de service ☑ Oui, date d'approbation* : le 25/05/22 ☐ Non

1.2. Mode de gestion du service



Le service est exploité en **gestion directe.**

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.
Le service public d'assainissement collectif dessert 134 580 habitants au 31/12/2025 (134 669 au 31/12/2024).


1.4. Nombre d'abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Office de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.
Le service public d'assainissement collectif dessert 73 541 abonnés au 31/12/2025 (72 939 au 31/12/2024).
La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2024	Nombre total d'abonnés au 31/12/2025	Variation en %
Anse-Bertrand	838	848	1,2%
Baie-Mahault	6 918	7 063	2,1%
Baillif	1 116	1 121	0,4%
Basse-Terre	3 322	3 412	2,7%
Capesterre-Belle-Eau	2 907	2 931	0,8%
Deshaies	112	105	-6,3%
Gourbeyre	1 090	1 094	0,4%
Goyave	1 773	1 779	0,3%
La Désirade	2	2	0%
Le Gosier	5 004	4 984	-0,4%
Le Moule	3 993	4 026	0,8%
Les Abymes	17 583	17 628	0,3%
Morne-à-l'Eau	2 068	2 175	5,2%
Petit-Bourg	3 473	3 512	1,1%
Petit-Canal	426	441	3,5%
Pointe-à-Pitre	9 979	9 965	-0,1%
Port-Louis	1 751	1 768	1,0%
Saint-Claude	975	996	2,2%
Saint-François	3 519	3 558	1,1%
Sainte-Anne	2 850	2 876	0,9%
Sainte-Rose	1 692	1 693	0,1%
Terre-de-Bas	2	3	0%
Terre-de-Haut	584	591	1,2%
Trois-Rivières	962	970	0,8%
Vieux-Fort	-	-	
Total	**72 939**	**73 541**	**1,4%**

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 100,91 abonnés/km) au 31/12/2025. (100,08 abonnés/km au 31/12/2024).


Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 1,83 habitants/abonné au 31/12/2025. (1,85 habitants/abonné au 31/12/2024).

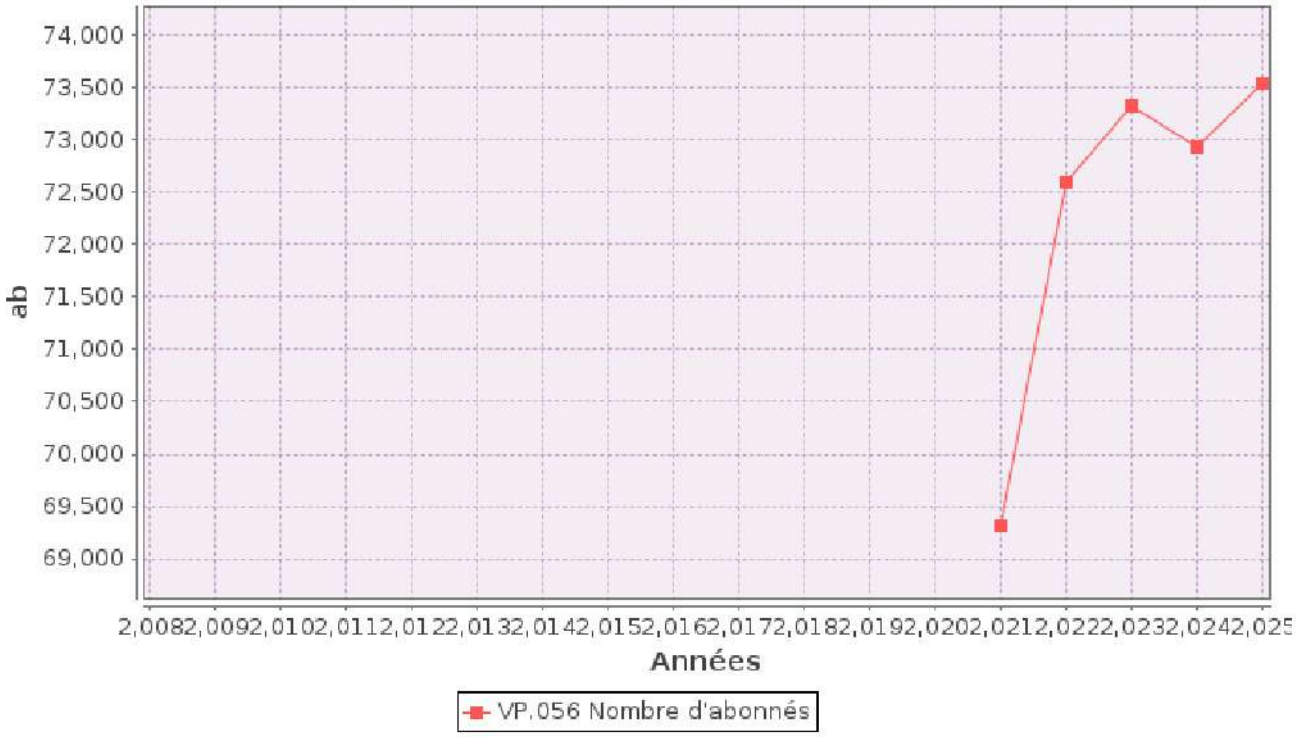

1.5. Volumes facturés

	Volumes facturés durant l'exercice 2024 en m³	Volumes facturés durant l'exercice 2025 en m³	Variation en %
Total des volumes facturés aux abonnés	**7 827 894**	**7 995 969**	**2,1 %**

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

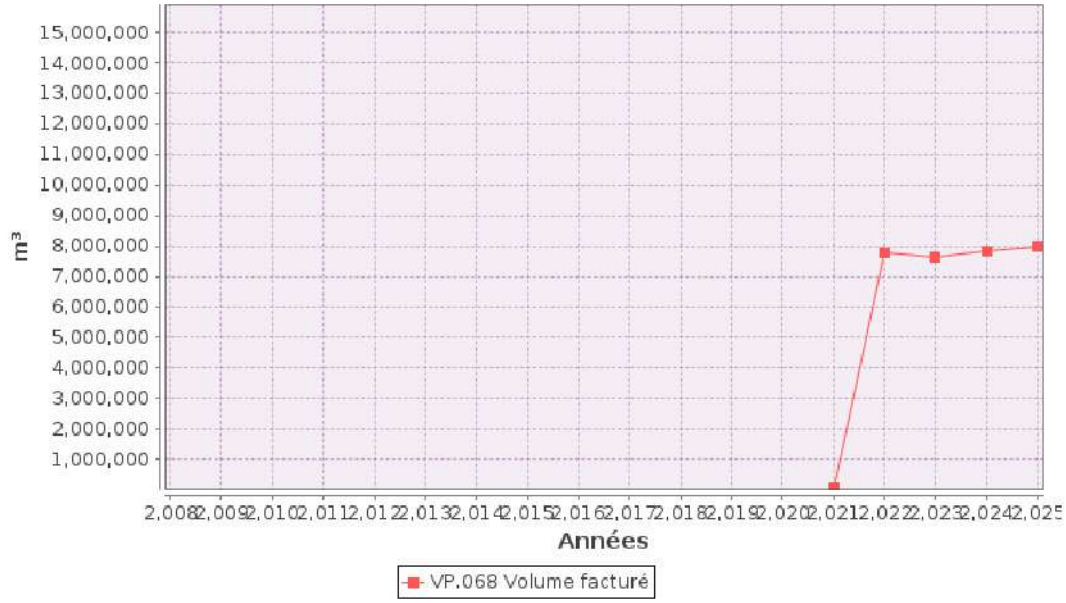

1.6. Détail des imports et exports d'effluents

Sans objet.

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L1331-10 du Code de la santé publique est de 4 au 31/12/2025 (3 au 31/12/2024).

1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert

- Linéaire de réseaux

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de 728,8 km de réseau unitaire hors branchements (728,8 km au 31/12/2024).

- Identification des ouvrages existants permettant la maîtrise des déversements d'effluents vers le milieu naturel par temps de pluie

  – Sur le territoire de Grande-Terre, 18* postes possédant des trop plein, dont deux équipés de débitmètre, ont été répertoriés (Morel et Pêcheur au Moule).
  (*Donnée 2024)
  – Sur le territoire du Centre, 13 ouvrages ont été répertoriés dont deux équipés de comptage.

  – Sur le territoire de Basse-Terre, 13 ouvrages ont été répertoriés.

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 48 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.

- Capacités nominales des STEU (les 15 stations de capacité > 2000 équivalents-habitant apparaissent en gras)

STEU	N°	CODE SANDRE	COMMUNE D'IMPLANTATION	CAPACITE EN EH	TYPE	ETAT (Hors service si précisé)
Rifflet	1	079711100008	Deshaies	800	STEP	
Bas Vent	2	079711100007	Deshaies	800	MINISTEP	Hors service
Les Marais	3	079711100005	Deshaies	300	MINISTEP	Hors service
Guyonneau	4	079711100006	Deshaies	300	MINISTEP	
Leroux	5	079711100004	Deshaies	200	MINISTEP	Hors service
Pointe A Donne	**6**	**079710300026**	**Baie-Mahault**	**45 000**	**STEP**	
Trioncelle	**7**	**079710300008**	**Baie-Mahault**	**18 500**	**STEP**	
Calvaire	8	079710300022	Baie-Mahault	1990	MINISTEP	
Agathon	9	079710300033	Baie-Mahault	550	MINISTEP	
Bourg	**10**	**079712900001**	**Sainte-Rose**	**3 000**	**STEP**	
Zac Boucan	11	079712900004	Sainte-Rose	1 500	MINISTEP	Hors service
Nolivier	12	079712900008	Sainte-Rose	1 500	MINISTEP	
Bellevue	13	079712900011	Sainte-Rose	500	MINISTEP	Hors service
Viard	14	079712900005	Sainte-Rose	-	-	Hors service
Fond d'or	15	-	Sainte-Rose	-	-	Hors service
Baillif	**16**	**079710400002**	**Baillif**	**18 000**	**STEP**	
Bourg (Nouvelle)	**17**	**079710700003**	**Capesterre-Belle-Eau**	**24 000**	**STEP**	
Poirier	18	07971070007	Capesterre-Belle-Eau	1 000	MINISTEP	
Petit Bourg	**19**	**079711800002**	**Petit-Bourg**	**9 500**	**STEP**	
Versaillais	20	079711800014	Petit-Bourg	650	MINISTEP	Hors service
Robin	**21**	**079713200001**	**Trois-Rivières**	**2 500**	**STEP**	
Chemin Neuf	22	079713200004	Trois-Rivières	150	MINISTEP	
Fond Lo	23	079713200003	Trois-Rivières	100	MINISTEP	Hors service
Goyave bourg	**24**	**079711400008**	**Goyave**	**8 550**	**STEP**	
Champfleury	25	079710900003	Gourbeyre	450	MINISTEP	
Lot Palmiste	26	079710900005	Gourbeyre	300	MINISTEP	Hors service
Flamboyants	27	079710900008	Gourbeyre	300	Indéterminé	
Gillardin	28	079710900020	Gourbeyre	300	Indéterminé	Hors service
Saint-Charles	29	079710900002	Gourbeyre	250	Indéterminé	Hors service
Bisdary (Ancienne)	30	079710900017	Gourbeyre	200	Indéterminé	Hors service
Achille Létan	31	079710900014	Gourbeyre	150	MINISTEP	
Terre de Haut	32	079713100001	Terre de Haut	1 500	STEP	
Ffrench	**33**	**079712800003**	**Ste-Anne**	**12 500**	**STEP**	
Richeplaine	34	079712800002	Sainte-Anne	600	MINISTEP	
Saint-François	**35**	**079712510001**	**Saint-François**	**15 000**	**STEP**	
Montauban	**36**	**079711310001**	**Gosier**	**15 000**	**STEP**	
Moule	**37**	**079711700002**	**Le Moule**	**12 100**	**STEP**	
Bourg (Nouvelle)	**38**	**079711600005**	**Morne-à-l'Eau**	**8 000**	**STEP**	
Lasserre	39	079711600002	Morne-à-l'Eau	350	MINISTEP	
Sainte-Amélie	40	079711900003	Petit-Canal	250	MINISTEP	
Débarcadère	41	079711900004	Petit-Canal	350	MINISTEP	
Bazin	42	07971190002	Petit-Canal	300	MINISTEP	
Cornet	43	079711900001	Petit-Canal	300	MINISTEP	
Jean Jaurès (SIKOA)	44	079711900006	Petit-Canal	250	MINISTEP	
Anse Bertrand	**45**	**079710200001**	**Anse Bertrand**	**2000**	**STEP**	
Bourg (Nouvelle)	**46**	**079712200002**	**Port-Louis**	**7 000**	**STEP**	
Dugommier	47	079712400008	Saint-Claude	150	MINISTEP	
Rose des Vents	48	-	Vieux-Fort	561	STEP (FPV)	

- Performance des usines de traitement en service (bilans annuels des concentrations flux en sortie et rendements du système de traitement)
  Les concentrations moyennes de sortie et les rendements épuratoires moyens notés en gras sont les valeurs non conformes aux performances attendues

  - Direction Centre

Station d'épuration de Pointe à Donne (Baie-Mahault)
Code Sandre de la station : 079710300026

Caractéristiques générales				
Filière de traitement (cf. annexe)	____			
Date de mise en service	____			
Commune d'implantation	Baie-Mahault (97103)			
Lieu-dit				
Capacité nominale STEU en EH (1)	45 000			
Nombre d'abonnés raccordés				
Nombre d'habitants raccordés				
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	18 000			
Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____			
Polluant autorisé	Concentration maximum et rédhibitoire au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25 / 50	☐ et	☒ ou	80
DCO	125 / 250	☐ et	☒ ou	75
MES	35 / 85	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☒ ou	70
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	**DCO**	**DBO5**	**NG**	**NK**	**PT**
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	**73,64**	76,40	80,89	**28,64**	32,46	37,74
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	270,71	472,60	172,93	237,78	225,04	14,27
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	1 027,05	2 002,28	904,75	333,22	333,22	23,82
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	756,34	1 529,68	731,82	95,43	108,18	8,99
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	12 379,86
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	2 178,80

PC 95 (m3/j)	12 337

Station d'épuration de Trioncelle (Baie-Mahault)
Code Sandre de la station : 079710300008

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée faible charge
Date de mise en service	30/12/2014
Commune d'implantation	Baie-Mahault (97103)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	18 500
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur	Eau douce de surface Ravine de la Digue		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25 / 50	☐ et	☒ ou	80
DCO	125 / 250	☐ et	☒ ou	75
MES	35 / 85	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☒ ou	70
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	**DCO**	**DBO5**	**NG**	**NK**	**PT**
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	96,71	97,32	98,21	78,96	86,14	19,24
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	11,18	22,69	6,23	21,77	14,34	6,58
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	339,84	858,09	348,59	103,46	103,46	8,15
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	328,66	835,07	342,36	81,69	89,12	1,57
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	2 803,29
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	1 109,28

PC 95 (m3/j)	3 033

- Direction Grande-Terre

Station d'épuration de Sainte Anne (Ffrench)
Code Sandre de la station : 079712800003

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée faible charge
Date de mise en service	15/05/2009
Commune d'implantation	Sainte-Anne (97128)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	12 500
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur	Eau côtière Anse du belley		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	80
DCO	125	☐ et	☒ ou	75
MES	35	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☒ ou	70
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	**DCO**	**DBO5**	**NG**	**NK**	**PT**
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	**85,50**	78,89	86,02	**1,77**	2,68	22,44
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	31,50	78,36	27,87	57,97	57,44	4,88
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	217,25	371,18	199,34	59,01	59,01	6,29
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	185,75	292,82	171,46	1,05	1,58	1,41
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	2 837,02
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	778,55

PC 95 (m3/j)	2 712

Station d'épuration de Saint François

Code Sandre de la station : 079712510001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	____
Date de mise en service	____
Commune d'implantation	Saint-François (97125)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	15 000
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____			
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	90
DCO	90	☐ et	☒ ou	80
MES	35	☐ et	☒ ou	90
NGL		☐ et	☐ ou	
NTK	20	☐ et	☒ ou	70
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	**DCO**	**DBO5**	**NG**	**NK**	**PT**
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	**55,05**	**60,62**	**64,31**	26,37	**27,29**	**32,19**
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	122,38	214,25	82,36	61,53	60,76	5,85
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	272,24	544,10	230,78	83,57	83,57	8,62
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	149,86	329,85	148,42	22,04	22,81	2,78
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	4,17	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	3 275,71
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	610,56

PC 95 (m3/j)	3 173

Station d'épuration de Gosier (Montauban)

Code Sandre de la station : 079711310001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/05/2003
Commune d'implantation	Le Gosier (97113)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	15 000
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur	Eau douce de surface Montauban		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	80
DCO	90	☐ et	☒ ou	75
MES	30	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☒ ou	70
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	DCO	DBO5	NG	NK	PT
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	**54,88**	**50,16**	**68,25**	**4,47**	8,07	**0**
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	105,54	232,82	64,06	65,37	62,90	8,98
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	233,88	467,12	201,76	68,42	68,42	6,38
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	128,35	234,30	137,70	3,06	5,52	-2,61
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	8,33	8,33	15,38	8,33	8,33	8,33

Débit maximal entrant (m3/j)	3 599,49
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	473,25

PC 95 (m3/j)	3 307

Station d'épuration du Moule

Code Sandre de la station : 079711700002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	____
Date de mise en service	____
Commune d'implantation	Le Moule (97117)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	12 100
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____			
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	80
DCO	125	☐ et	☒ ou	75
MES	35	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☒ ou	70
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	**DCO**	**DBO5**	**NG**	**NK**	**PT**
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	92,79	93,80	95,84	90,93	93,39	**58,64**
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	10,26	19,82	6,17	4,49	3,27	2,14
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	142,25	319,77	148,24	49,52	49,52	5,18
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	131,99	299,96	142,07	45,03	46,25	3,04
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	1 546,71
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	252,19

PC 95 (m3/j)	1 522

Station d'épuration de Morne-à-l'Eau (STEU nouvelle Bourg)
Code Sandre de la station : 079711600005

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	____
Date de mise en service	____
Commune d'implantation	Morne-à-l'Eau (97116)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	8 000
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____			
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	80
DCO	125	☐ et	☒ ou	75
MES	35	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☒ ou	70
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt	2	☐ et	☒ ou	80

	MES	DCO	DBO5	NG	NK	PT
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	94,05	93,54	94,93	94,62	95,81	**73,00**
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	10,94	21,84	8,31	3,11	2,43	1,29
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	183,74	338,06	163,95	57,93	57,93	4,76
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	172,80	316,21	155,64	54,81	55,50	3,48
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	1 971,96
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	321,83

PC 95 (m3/j)	1 394

Station d'épuration d'Anse Bertrand

Code Sandre de la station : 079710200001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	31/12/1982
Commune d'implantation	Anse-Bertrand (97102)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	2 000
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur Nom du milieu récepteur	Eau côtière pointe de l'Anse Bertrand		
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	70
DCO	125	☐ et	☒ ou	75
MES	35	☐ et	☒ ou	90
NGL		☐ et	☐ ou	
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt		☐ et	☐ ou	

	MES	DCO	DBO5	NG	NK	PT
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	**89,38**	87,48	90,37	76,82	79,07	41,48
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	2,22	5,82	1,76	1,97	1,78	0,59
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	20,94	46,50	18,24	8,51	8,51	1,01
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	18,72	40,68	16,49	6,53	6,73	0,42
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	396,71
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	44,06

PC 95 (m3/j)	233

Station d'épuration de Port-Louis (Bourg)
Code Sandre de la station : 079712200002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement (cf. annexe)	____
Date de mise en service	____
Commune d'implantation	Port-Louis (97122)
Lieu-dit	
Capacité nominale STEU en EH (1)	7 000
Nombre d'abonnés raccordés	
Nombre d'habitants raccordés	
Débit de référence journalier admissible en m^3/j	

Prescriptions de rejet				
Soumise à	☐ Autorisation en date du ... ☐ Déclaration en date du ...			
Milieu récepteur du rejet	Type de milieu récepteur ____ Nom du milieu récepteur ____			
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou		Rendement (%)
DBO_5	25	☐ et	☒ ou	70
DCO	90	☐ et	☒ ou	75
MES	30	☐ et	☒ ou	90
NGL	15	☐ et	☐ ou	-
NTK		☐ et	☐ ou	
pH		☐ et	☐ ou	
NH_4^+		☐ et	☐ ou	
Pt		☐ et	☐ ou	

	MES	**DCO**	**DBO5**	**NG**	**NK**	**PT**
Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%)	**82,03**	**72,27**	86,48	52,88	74,75	24,27
Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j)	2,82	11,39	3,06	3,11	1,67	0,47
Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j)	15,71	41,06	22,62	6,61	6,61	0,62
Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)	12,88	29,68	19,56	3,49	4,94	0,15
% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Débit maximal entrant (m3/j)	1 037,33
Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)	58,25

PC 95 (m3/j)	1066